



Monteringsanvisning for elementkjølerom

Gratulerer med valg av et Norskprodusert kjølerom!

Før du starter monteringen pakkes leveransen pent opp, samtidig som du kontrollerer at varen er hel og at alle delene følger med. Sorter gjerne delene slik at monteringen blir enklere. Les monteringsanvisningen nøye før du begynner med monteringen. Husk at kjølerommet ikke skal stå helt inntil vegg eller gulv, men at det skal være luft imellom. Anbefalt avstand til innervegg og gulv er 2 cm, yttervegg 5 cm. Skulle du allikevel ha spørsmål, ta kontakt med Thermocold KFD AS 69 10 24 00 klokken 08:30 til 15:30 alle hverdager, eller send oss en e-post på post@thermocold.no.

1. Plasser lektene på et plant underlag med maksimum 40cm avstand, Se tegning side 3, figur 1 B. Legg deretter gulvelementet oppe på lektene. Hvis man ønsker en løsning uten gulvelement, plasseres vegg elementet rett på gulv. Se tegning side 3, figur 1 A.
2. Montering av veggelementer: Før montering, påse at låsehaker er vridd helt inn i låsehus. Du vil høre et knepp når låsehaken er i indre posisjon. Se tegning side 3, figur 1B. Veggelementene settes på gulvelementet. (Alt. Rett på gulvet) og låses sammen oppe og nede. Se tegning side 3, figur 2A eller 2B. For korrekt låsing skal unbrakonøkkelen vris ca 145°. NB! Det kan knake litt i elementene når de låses fast.
3. Montering av tak: Taket legges på til slutt og låses mot veggelementene. I kjølerom der taket består av flere elementer, monteres disse sammen først. Se tegning side 3, figur 3A eller 3B
4. Dekk låsehullene med medfølgende hvite plastplugger.
5. Om nødvendig etter fuges skjøter for bedre tetting. Benytt da en silikontube.
6. Montering av kjøleaggregat er beskrevet i egen monteringsanvisning.
7. Montering av dør: se egen monteringsanvisning for aktuell dør. (Utenpåliggende dør eller integrert dør).

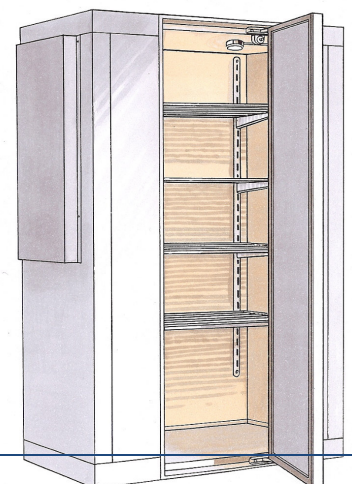


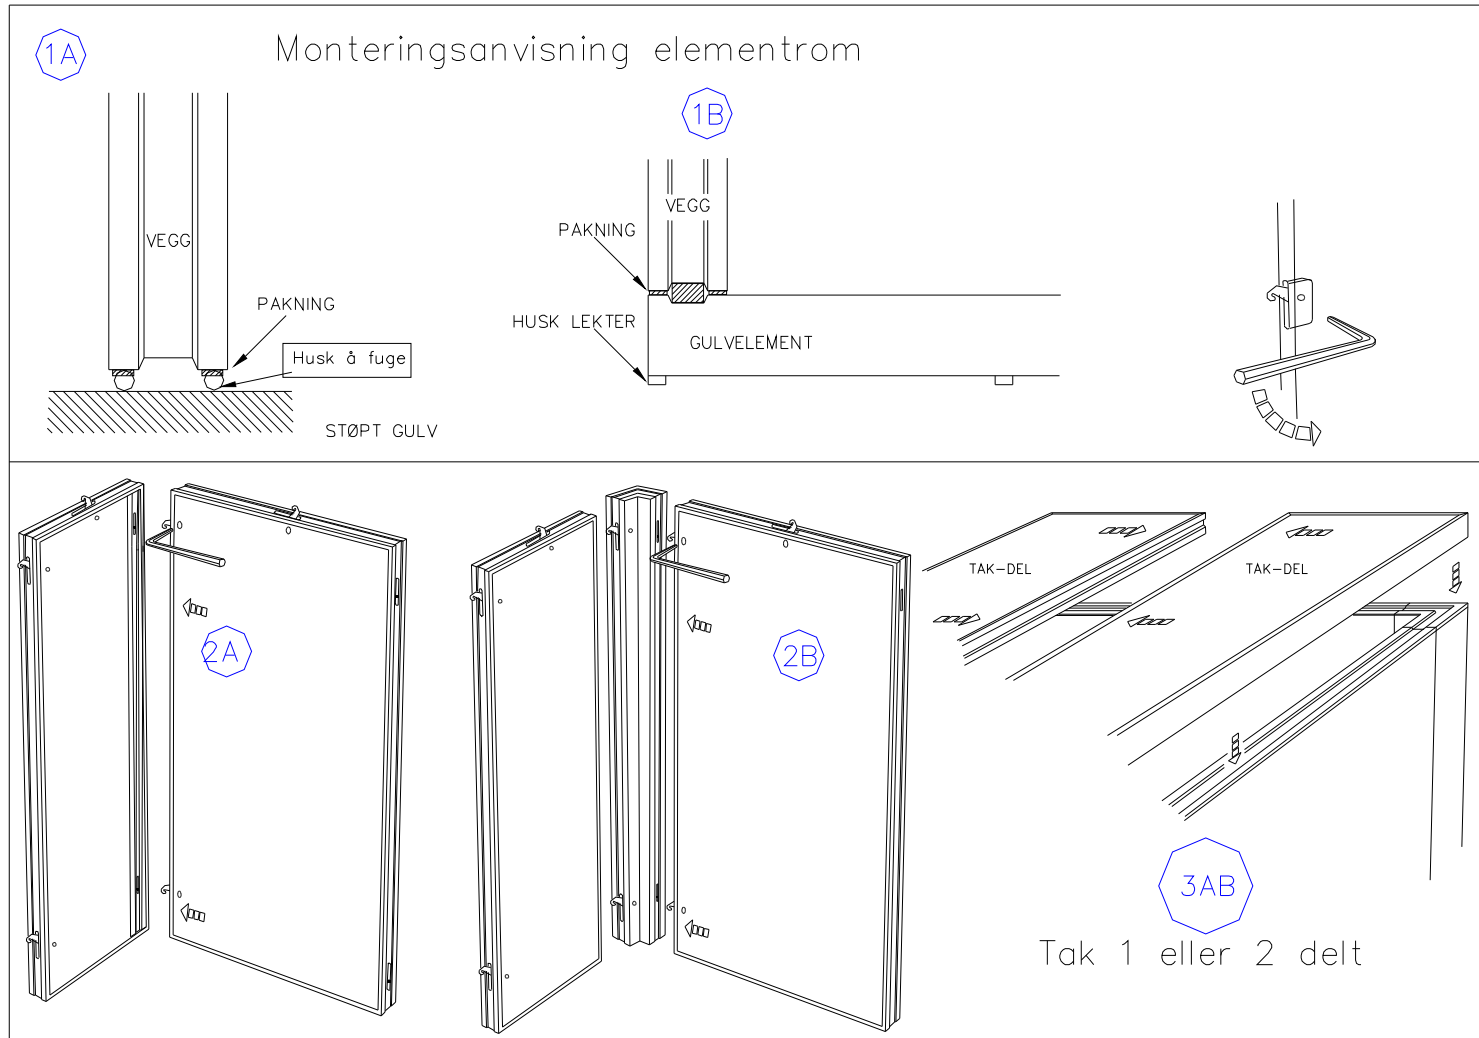


Monteringsalternativer for Themolux 6-10-16 kjøleaggregat.

OBS! Viktig å følg monteringsanvisning som følger med aggregatet nøye.

Alternativ frittstående kjølerom.

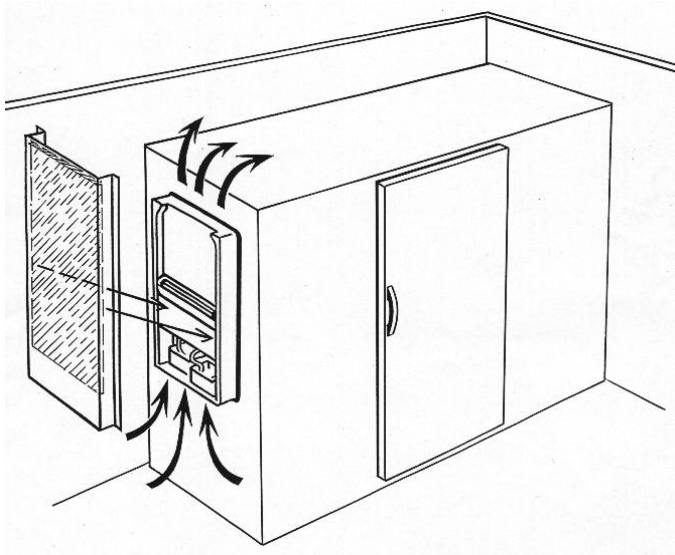

Alternativ ventilert i tilstøtende rom

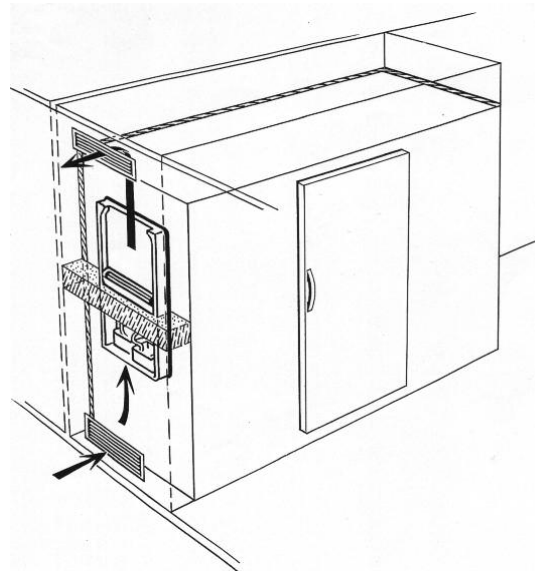

Alternativ ventilert i front samme rom.

